

ID kritického bodu:

10900754

Obec:

Poříčí nad Sázavou

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření**Ohroženost KB:** Ohrožený**Datum šetření:** 5.4.2017**Účastník šetření -
zástupce obce:** Filip Urban

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Kritický bod se nachází v místě rybníka na jižním okraji místní části Hvozdec. Svárovský potok je cca 20 m pod výtokem z rybníka zatrubněn, délka zatrubnění je přibližně 50 m. Při větších průtocích může docházet k zahlcení propustky a vybřežení vody z koryta. Dle starosty obce Poříčí nad Sázavou byla situace zatím vyřešena pomocí hasičského sboru a byl zajištěn bezpečný průběh povodňových událostí.



Lokalita kritického bodu - rybník.



Začátek zatrubnění pod rybníkem.


ID kritického bodu:

10900754

Obec:

Poříčí nad Sázavou


Lokalizace kritického bodu

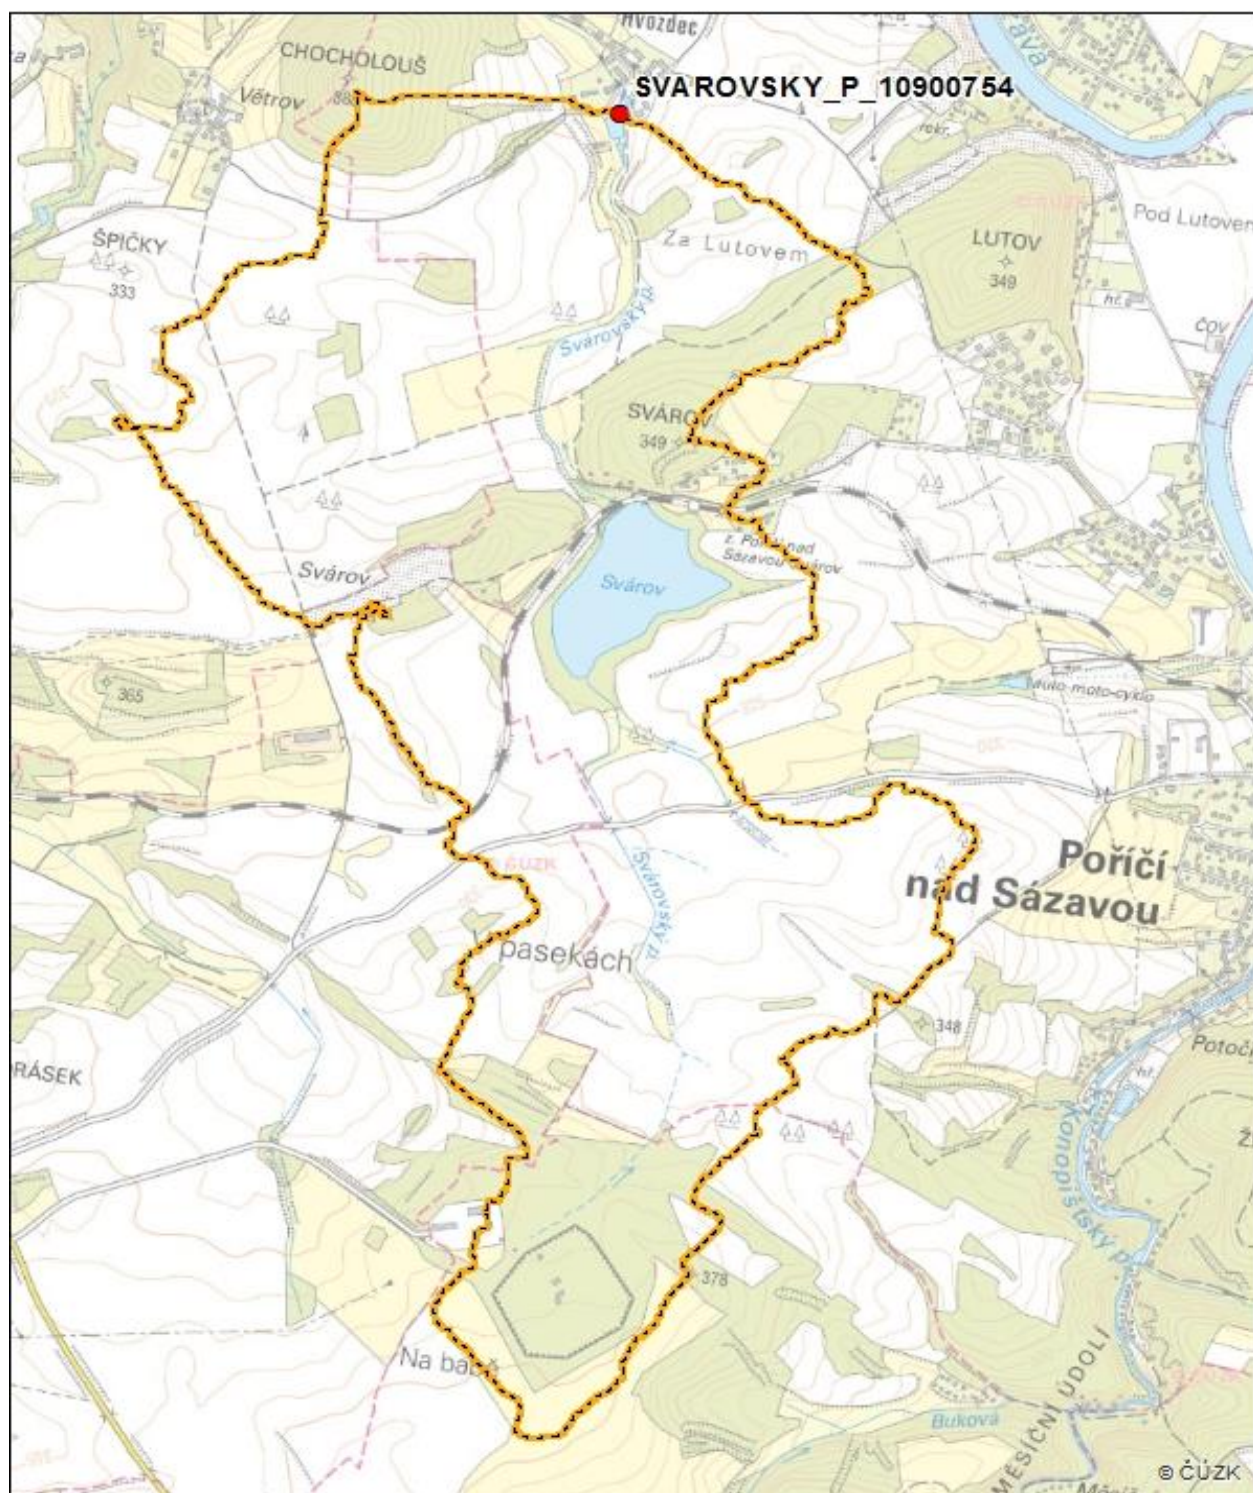

ID kritického bodu:

10900754

Obec:

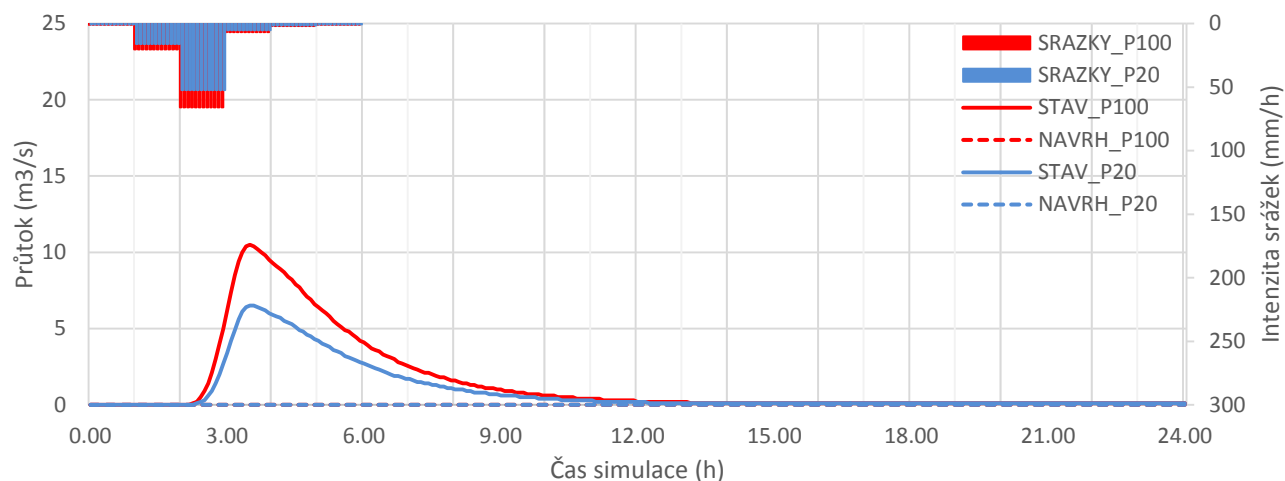Poříčí nad Sázavou**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav****Časový průběh v uzávěrovém profilu****Významné uzly v povodí**

		Plocha povodí (km²)	Objem PV (tis. m³)	Kulminační průtok (m³/s)	Zadržený objem (tis. m³)	Max. objem (tis. m³)	Změna kulminace	
							(m³/s)	(%)
KB / obce								
KB 10900754 (Junction-1)	P20 stav	3.47	85.7	6.5			0.0	0%
	P20 návrh	-	-	-				
	P100 stav	3.47	135.9	10.5			0.0	0%
	P100 návrh	-	-	-				