

ID kritického bodu:

10901248

Obec:

Čerčany

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 26.04.2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Petr Jiřinec, Vanda
Tomšovičová

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Přívalové deště a splachy z polí – nevyužitá bývalá požární nádrž u Čerčanského potoka (majetek obce) neplní svůj účel; výhledově nutná revitalizace nádrže a vlastního toku – architektonická studie již zpracována.




*Nevyužitá bývalá požární nádrž - vhodná k
revitalizaci*

ID kritického bodu:

10901248

Obec: **Čerčany**

Lokalizace kritického bodu

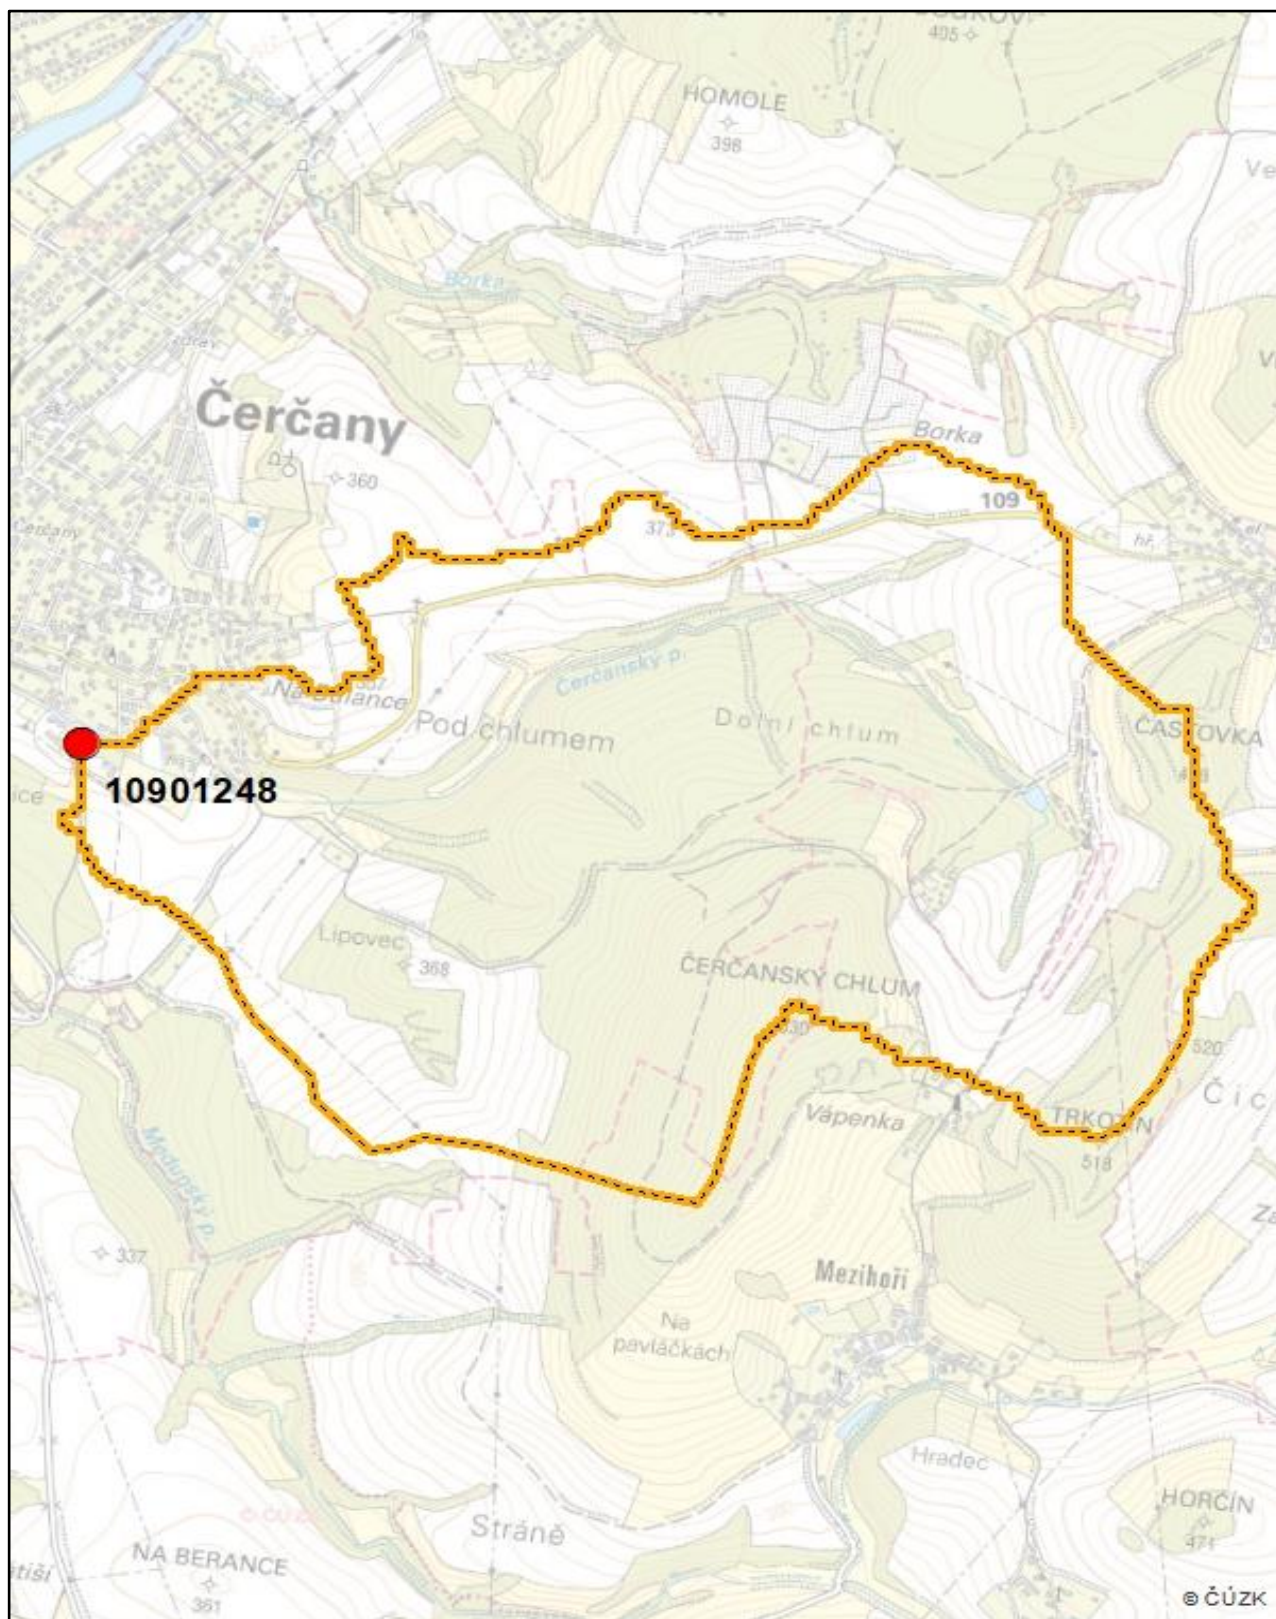

ID kritického bodu:


10901248

Obec:

Čerčany

Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

Časový průběh v uzávěrovém profilu

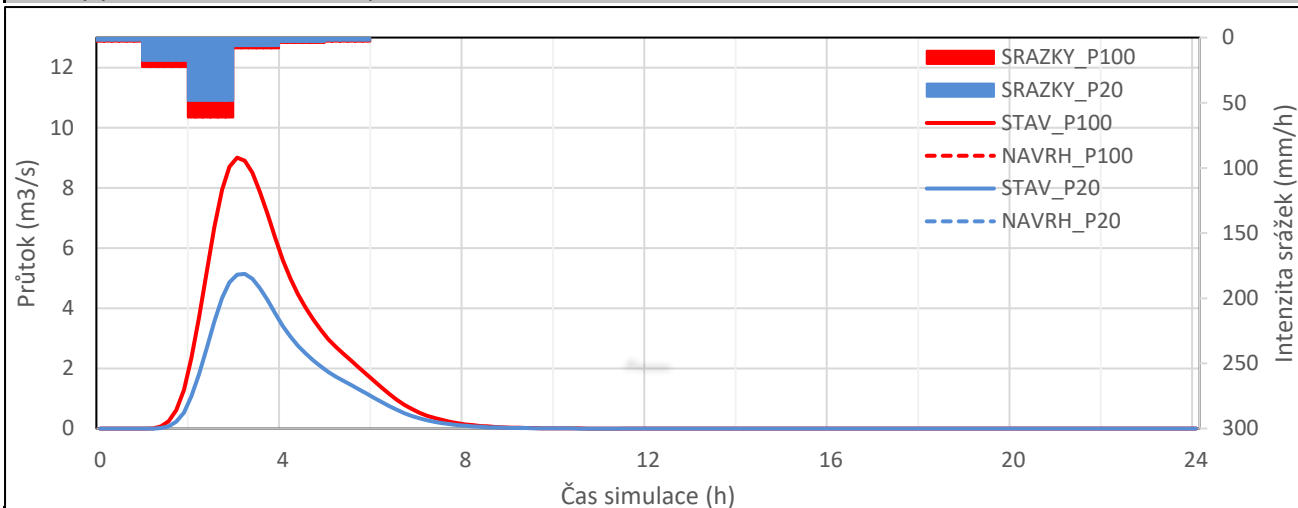

Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržený objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	46,96	5,1			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	80,33	9,0			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-