

ID kritického bodu:

10903668

Obec:

Všestary

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 04.04.2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Bernstein Jech

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Kritický bod nad intravilánem Menčic má rozsáhlé povodí, které je převážně lesnaté. V místní části Menčice pod kritickým bodem je tok upraven a je veden podél hlavní komunikace. Koryto je místy v dezolátním stavu a jeho kapacita je malá. Proto dochází k vybřežení často.



*Nekapacitní koryto s nevhodnými zásahy v
místní části Menčice.*


ID kritického bodu:

10903668

Obec:

Všestary

Lokalizace kritického bodu

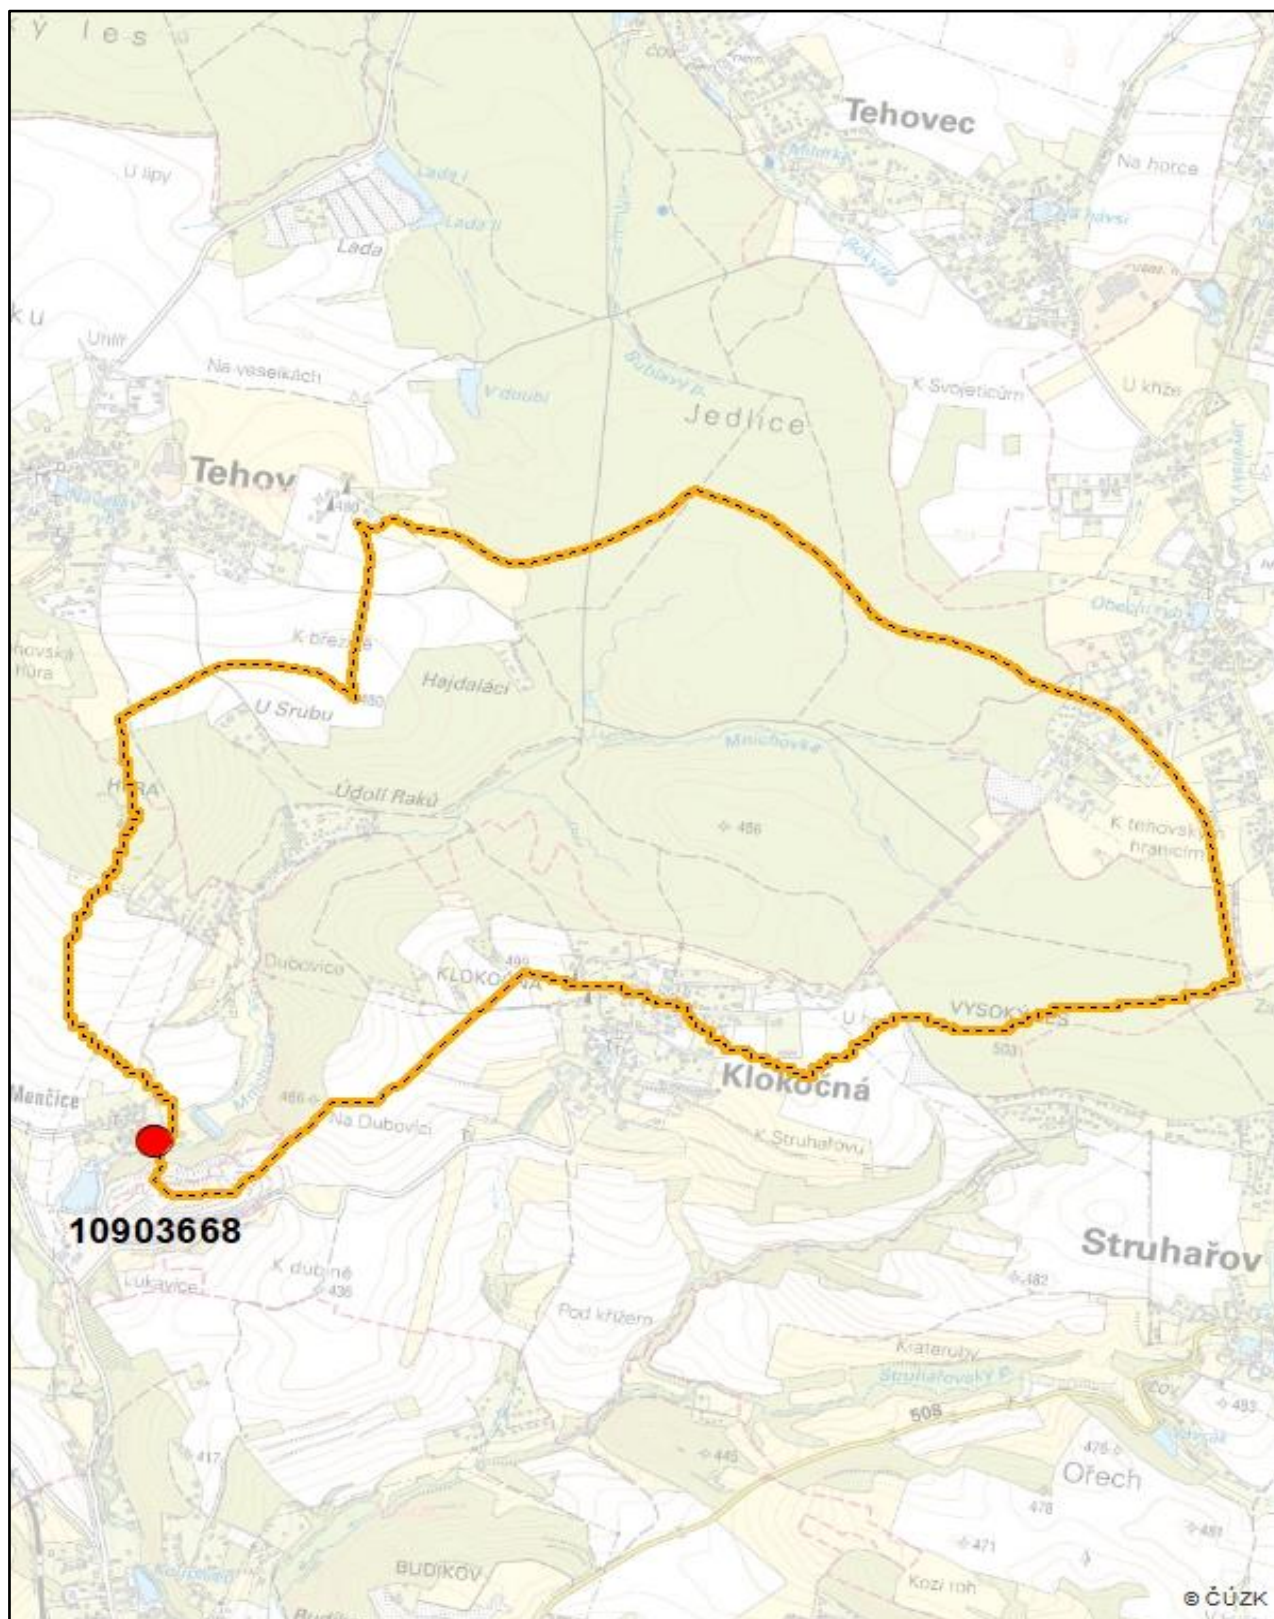

ID kritického bodu:


10903668

Obec:

Všestary

Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

Časový průběh v uzávěrovém profilu

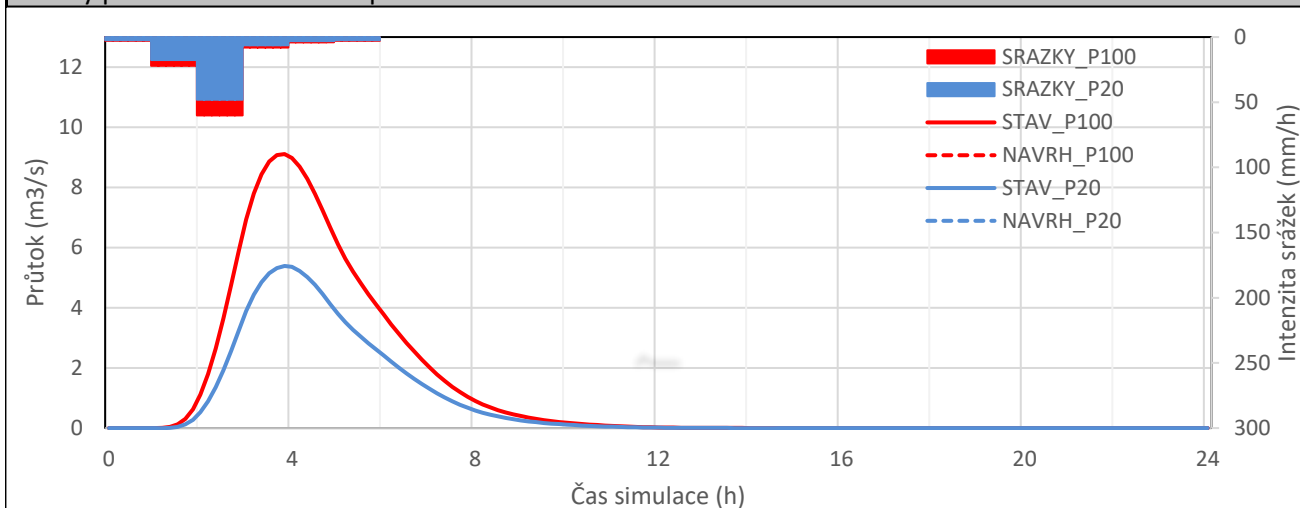

Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržený objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	65,85	5,4			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	109,74	9,1			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-