

ID kritického bodu:

10903907

Obec:

Chrástany

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 2017-03-22

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Jan Vele, starosta, Datel (projektant)

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

V části obce Černíkovice ohrožuje Černíkovický potok zástavbu při vstupu do intravilánu. Při vyšších průtocích dochází k vybřežení.



Nekapacitní koryto Černíkovického p. nad KB.




Lokalita KB.

ID kritického bodu:

10903907

Obec: **Chrástany**

Lokalizace kritického bodu

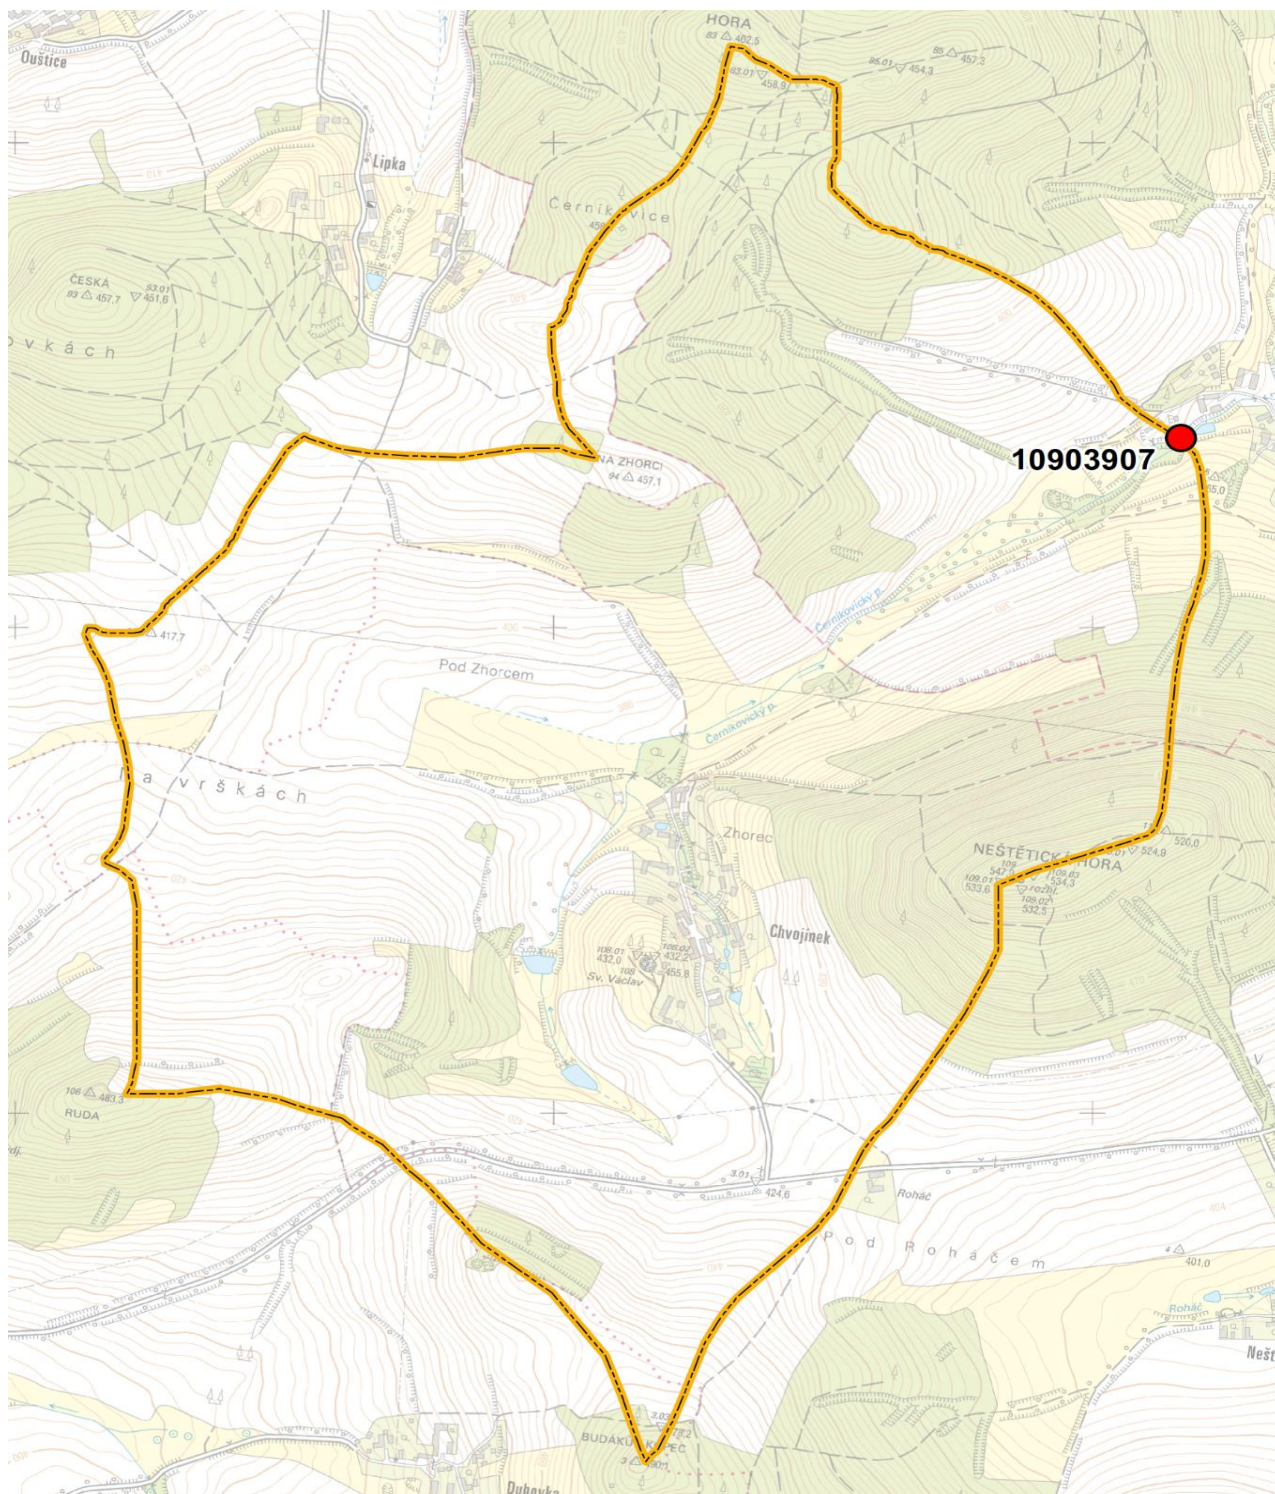


ID kritického bodu:

10903907

Obec:

Chrástany**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10903907

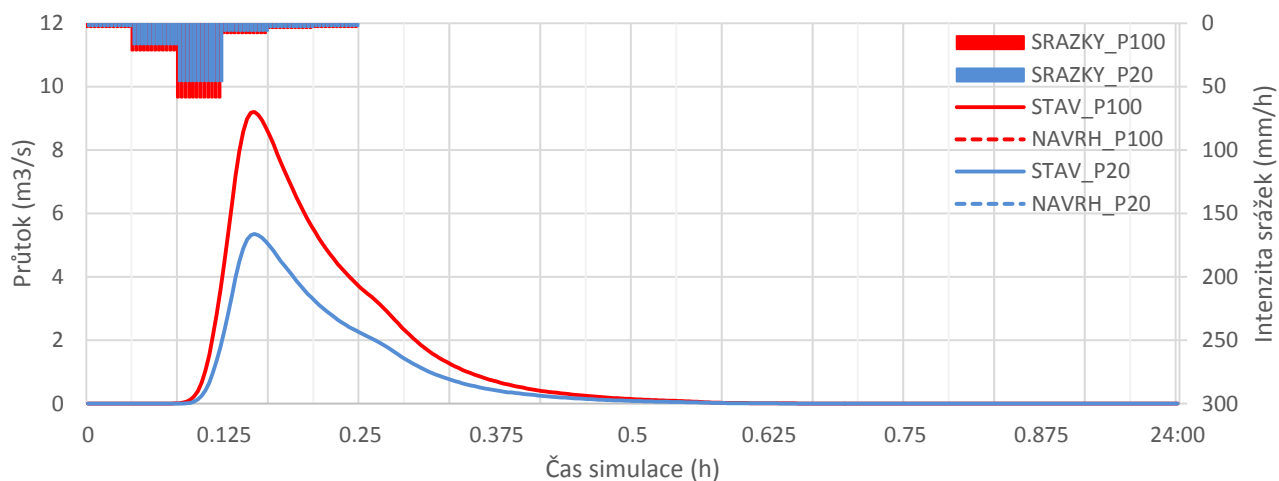**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržený objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
Černíkovice (Junction-1)	P20 stav	57.7	5.4			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	98.5	9.2			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-