

ID kritického bodu:

**10901224**

Obec:

**Netvořice**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** ohrožený

**Datum šetření:** 2017-03-23

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Jan Vele, starostka, Fraňek (radní), Jirásek (správce lesů)

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

V části obce Všetice došlo k snížení kapacity nivy výstavbou na navážce. V oblasti bývalého rybníka je zalesněná lokalita vhodná pro vybudování polosuché retenční nádrže.



*Zůžení údolní niv.*




*Lokalita bývalého rybníka.*

ID kritického bodu:

10901224

Obec: **Netvořice**

## Lokalizace kritického bodu

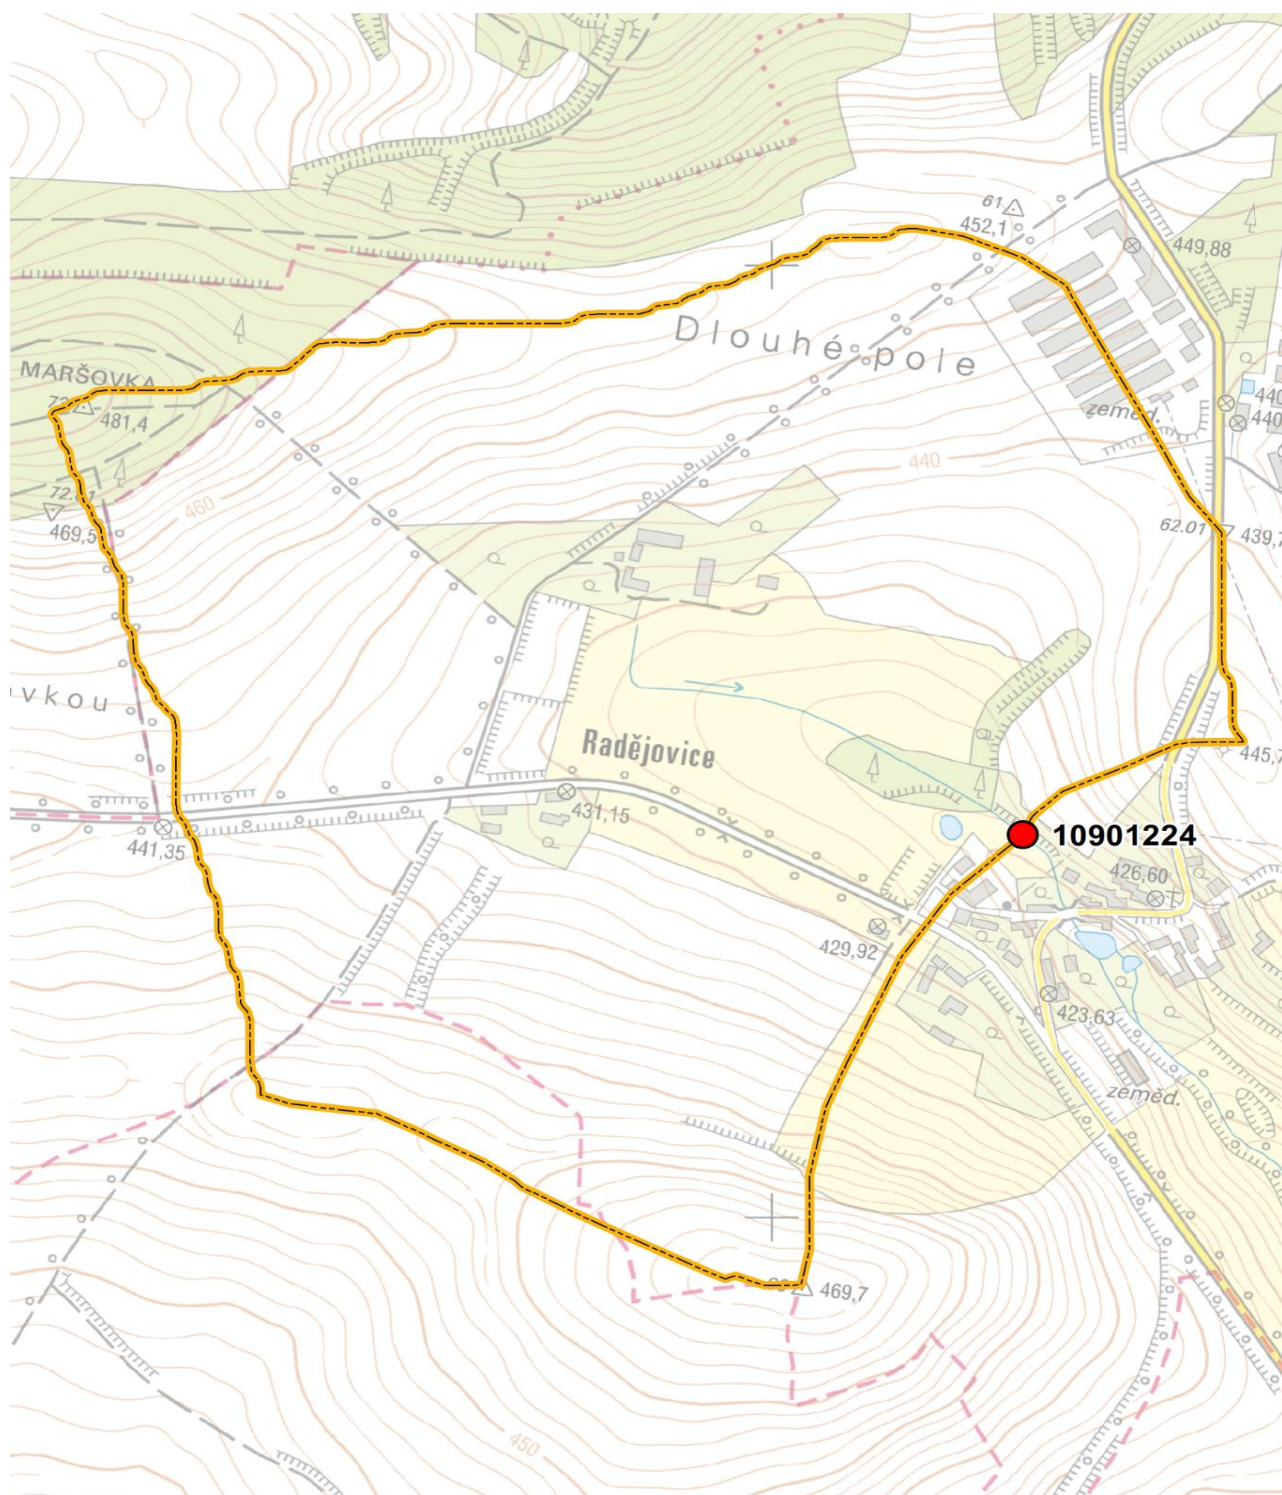


ID kritického bodu:

**10901224**

Obec:

**Netvořice****Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10903881

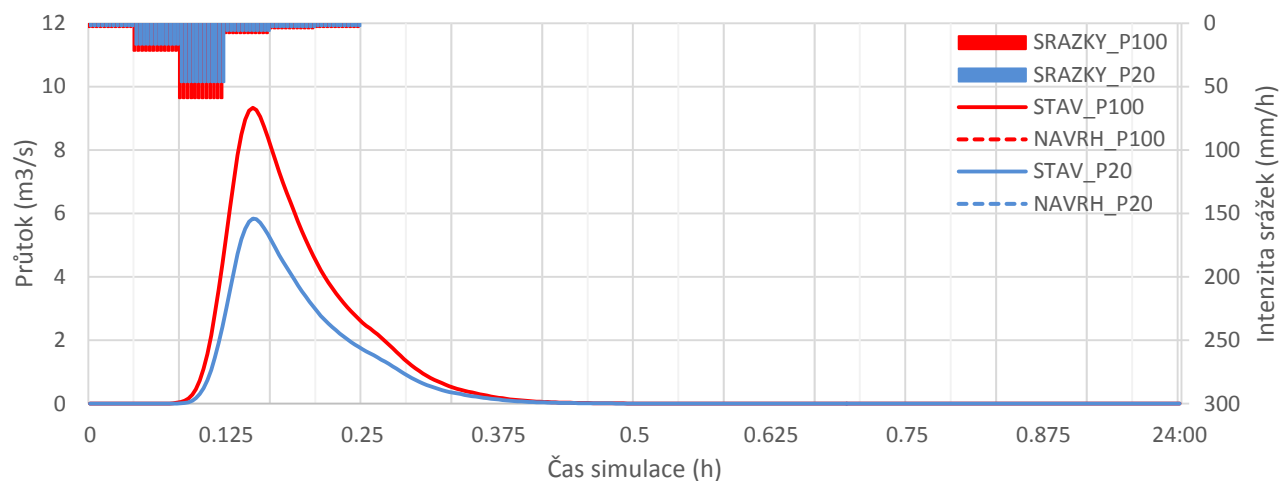**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržený objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
KB_10901224 (Junction-3)	P20 stav	19.7	2.5			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	31.3	4.0			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-