

ID kritického bodu:

**109013881**

Obec:

**Neveklov**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** ohrožený

**Datum šetření:** 2017-03-24

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Jan Vele, starosta, Hašek (odbor ŽP), Čech (PVL)

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

V jihozápadní části osady Ouštice tok Prchovka při vyšších průtocích ohrožuje obytné budovy. Dále pak snížení kapacity koryta Tlovskovského potoka pod touto osadou způsobuje ohrožení obytných budov a komunikací.



*Lokalita KB.*



*Území vhodné k rozlivu.*


ID kritického bodu:

**109013881**

Obec:

**Neveklov**

## Lokalizace kritického bodu

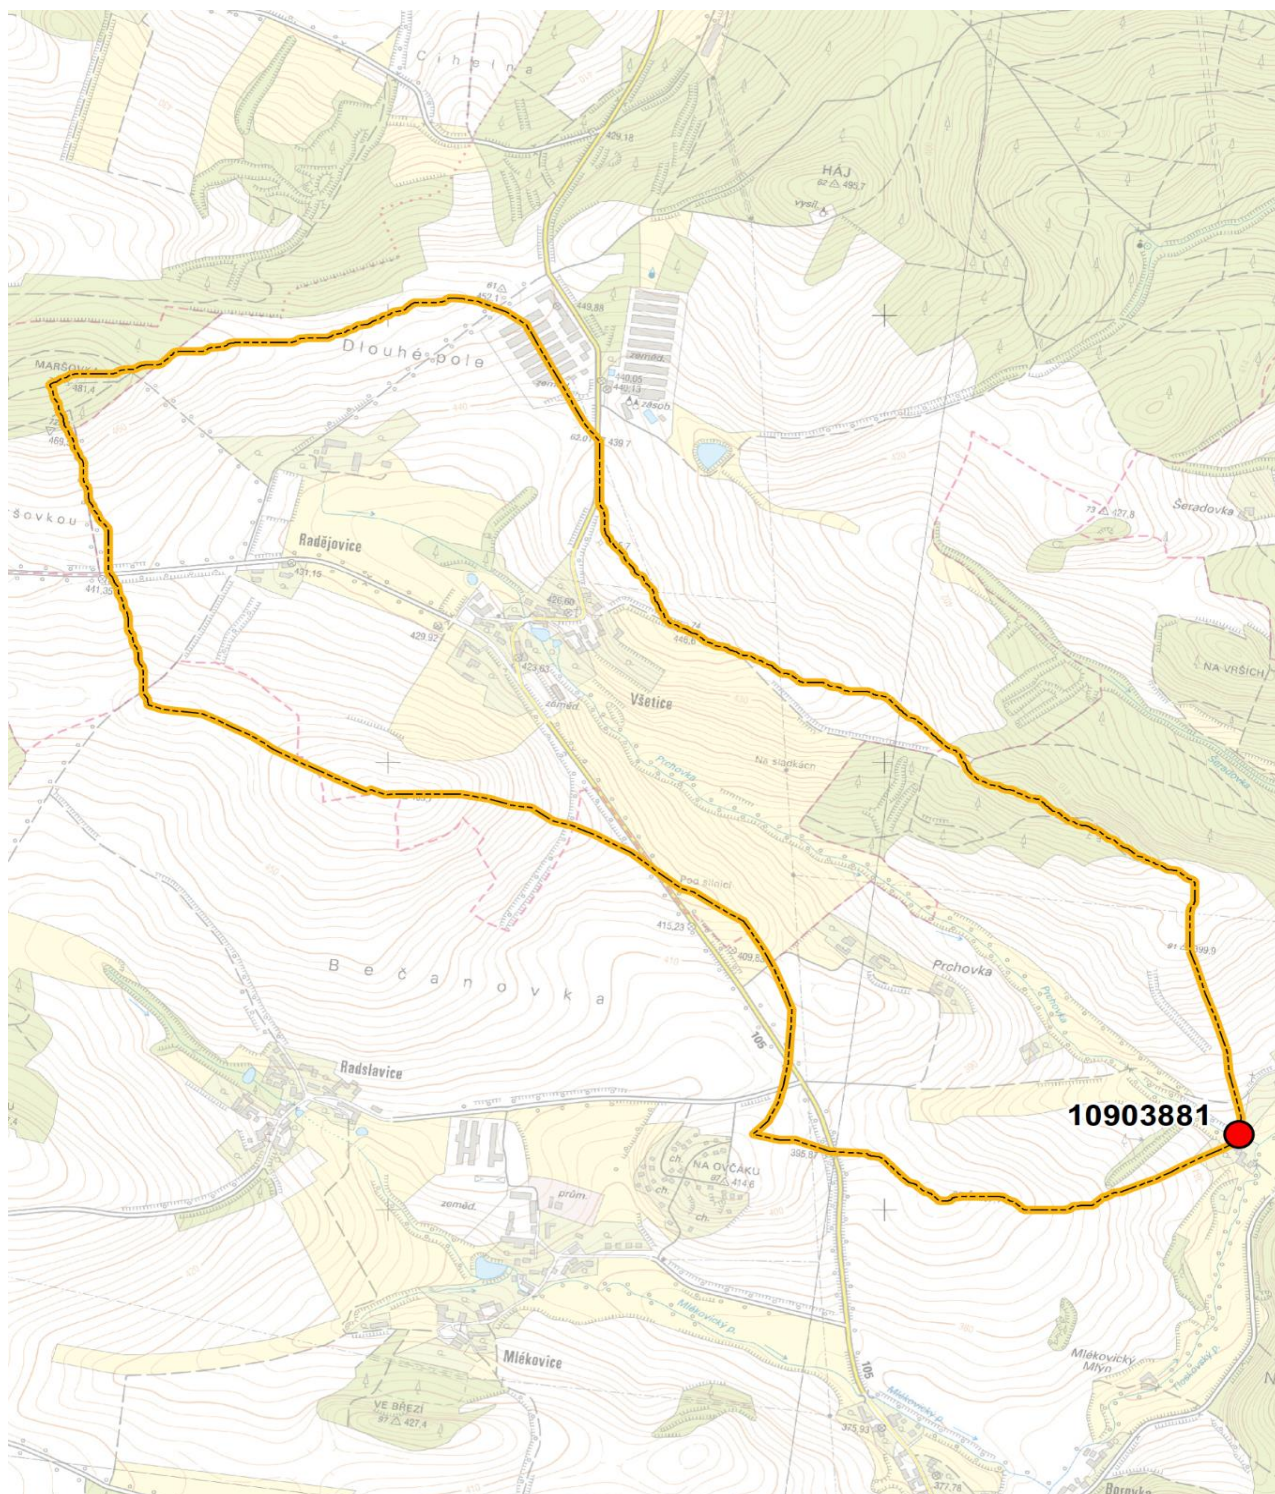


ID kritického bodu:

**109013881**

Obec:

**Neveklov****Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10903881

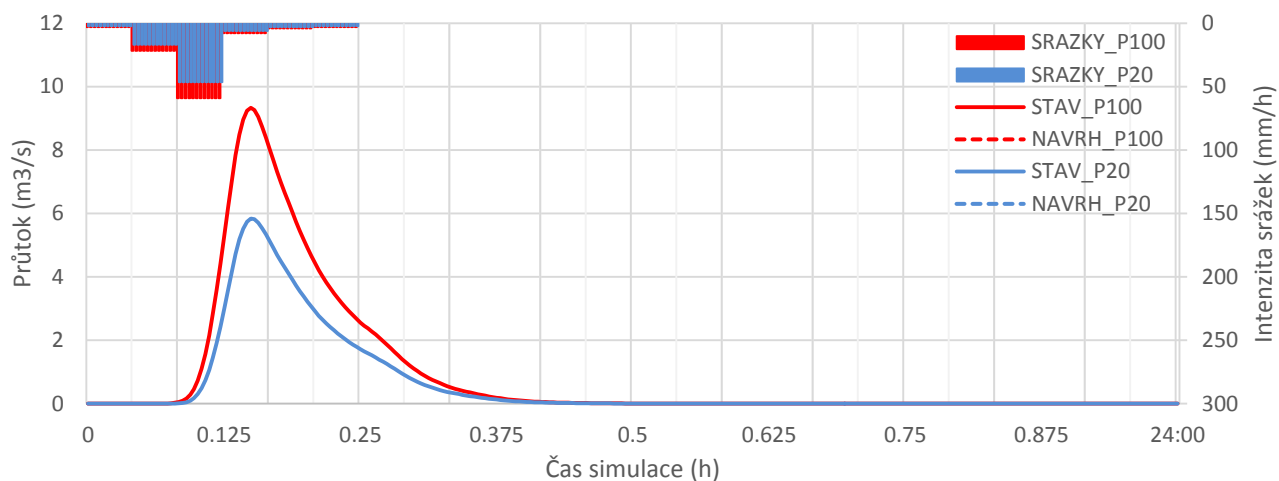**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržžený objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
Oušťice (Junction-1)	P20 stav	51.6	5.8			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	81.7	9.3			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-