

ID kritického bodu:

10905003

Obec:

Neveklov

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 2017-03-24

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Jan Vele, starosta, Hašek (odbor ŽP), Čech (PVL)

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Západně od osady Spolí pramení Tloskovský potok, v této lokalitě dochází k ohrožení zvýšeným odtokem. V intravilánu se nachází rybník po jehož hrázi vede komunikace. Nedávno tu byl vybudován nekapacitní propustek sloužící jako bezpečnostní přeliv. V pramenné oblasti Tloskovského potoka by bylo možné realizovat opatření na lokalitách původních rybníků.



Údolí nad KB.



Nekapacitní propustek.


ID kritického bodu:

10905003

Obec:

Neveklov

Lokalizace kritického bodu

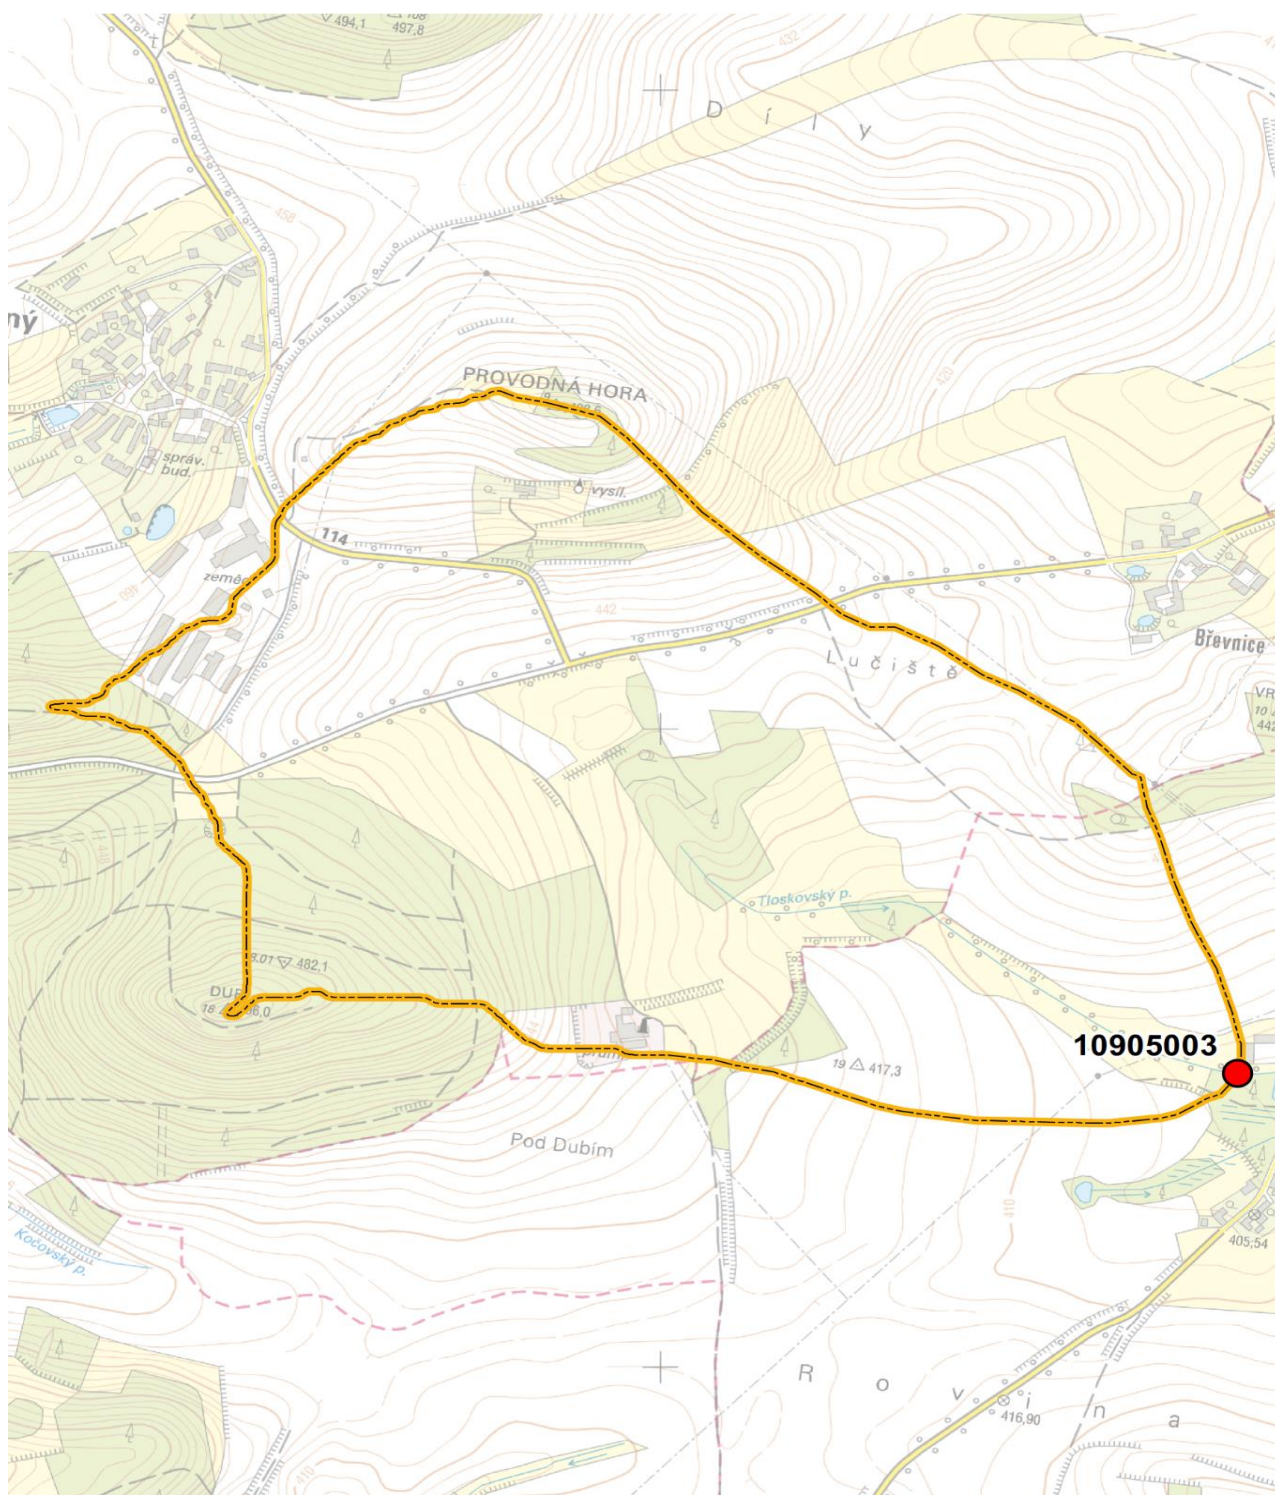


ID kritického bodu:

10905003

Obec:

Neveklov**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10905003

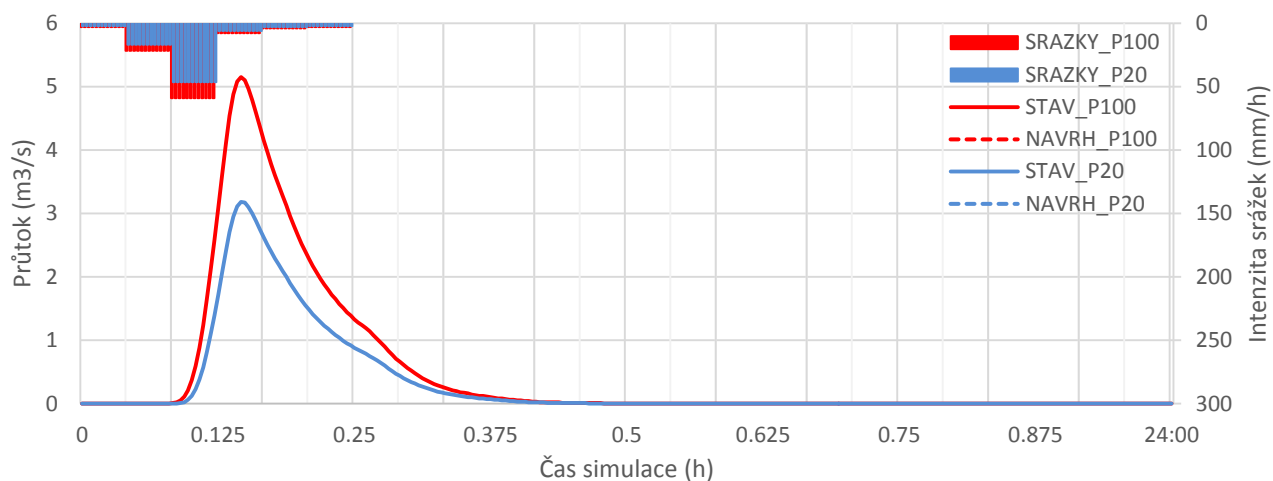**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržovaný objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
Spolí (Junction-1)	P20 stav	27.1	3.2			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	43.5	5.2			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-