

ID kritického bodu:

10901990

Obec:

Neveklov

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 2017-03-24

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Jan Vele, starosta, Hašek (odbor ŽP), Čech (PVL)

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

V části obce Radslavice Mlékovický potok při vyšších průtocích ohrožuje místní komunikaci (propustek) a rybníky. V povodí KB je vyšší riziko eroze. Obytná zástavba není ohrožena.



Propustek pod ohroženou komunikací.



Lokalita KB.


ID kritického bodu:

10901990

Obec:

Neveklov

Lokalizace kritického bodu

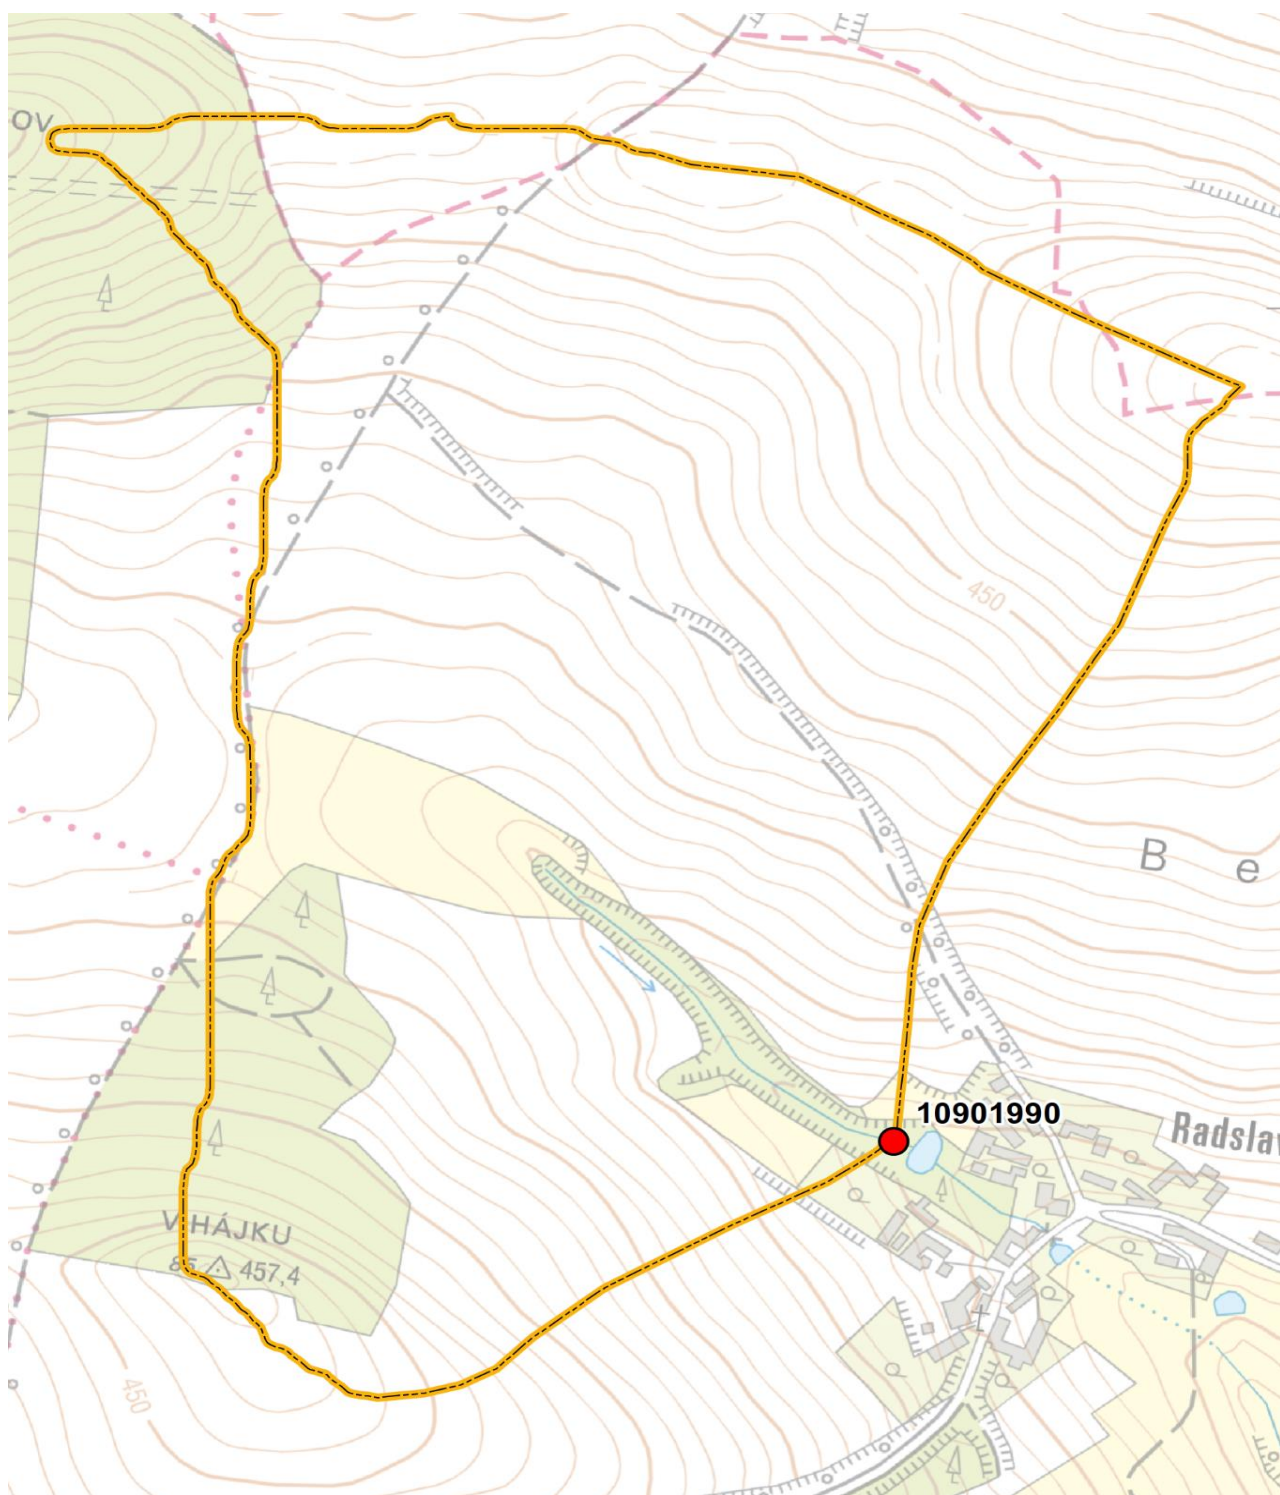


ID kritického bodu:

10901990

Obec:

Neveklov**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10901990

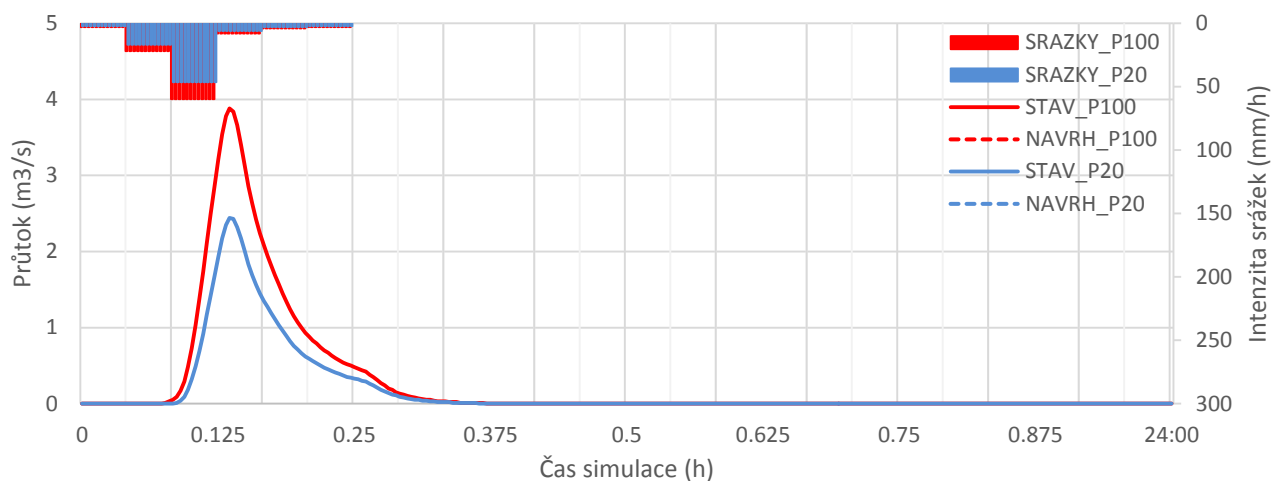**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržený objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
Radslavice (Junction-1)	P20 stav	15.4	2.4			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	24.7	3.9			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-